FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

Filtre boite à boue fonte à brides PN10/16 pour la filtration dans les réseaux d'eau potable et dans les circuits de pompage.
Le chapeau démontable par le dessus, permet une maintenance simple et rapide pour sortir et nettoyer le tamis.
Le tamis de maille 2 mm est maintenu en position grâce à un déflecteur qui évite également les déformations.
2 bouchons de purge taraudés BSP DN3/8" et 2 autres DN1"1/4 permettant le montage de vannes de rinçage.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Certificat 3.1



Dimensions :	DN40 au DN300
Raccordement :	A brides RF PN10/16
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+80°C
Pression Maxi :	16 Bars pour modèles PN16
Caractéristiques :	Tamis inox démontable par le dessus Chapeau boulonné Bouchons de purge
Matière :	Fonte EN GJS-400-15

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

CARACTERISTIQUES :

- Tamis inox démontable avec déflecteur
- A brides R.F. PN10/16
- Montage horizontal (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)
- Filtration 1,6 mm du DN40 au DN65, 1,9 mm du DN80 au DN300
- Chapeau boulonné
- Joint de chapeau plein trous
- Bouchons de purge taraudés BSP
- Peinture épaisseur 250µm couleur bleue RAL 5005

UTILISATION :

- Pour réseaux d'eau et circuit de pompage, eau potable
- Température mini admissible Ts : - 10 °C
- Température maxi admissible Ts : + 80°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars pour modèles PN16 et 10 bars pour modèles PN10


GAMME :

- Filtre boite à boue fonte à brides R.F. PN10/16 du DN 40 au DN 300 **Ref.225**

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

NOMENCLATURE :

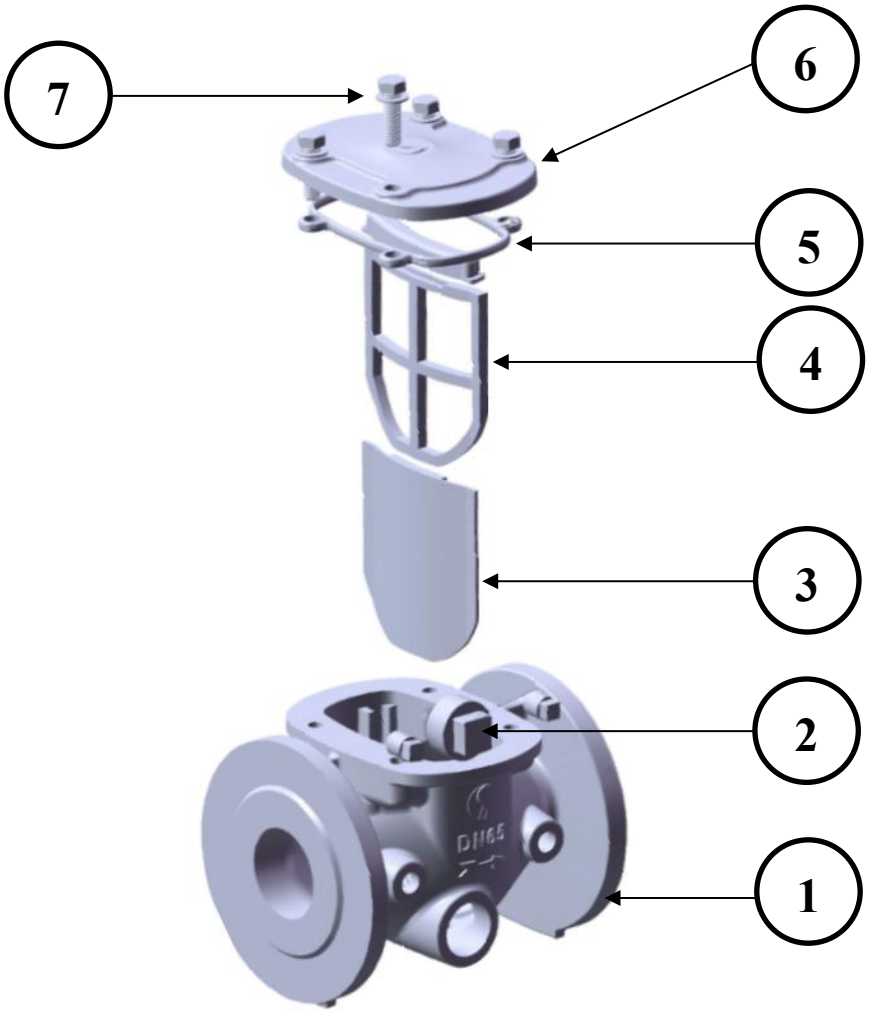



Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJS-400-15
2	Purge	Inox AISI 316
3	Tamis	
4	Déflecteur	Fonte EN GJS-400-15
5	Joint	EPDM ACS
6	Chapeau	Fonte EN GJS-400-15
7	Boulonnerie	Inox AISI 316


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

DIMENSIONS (en mm):

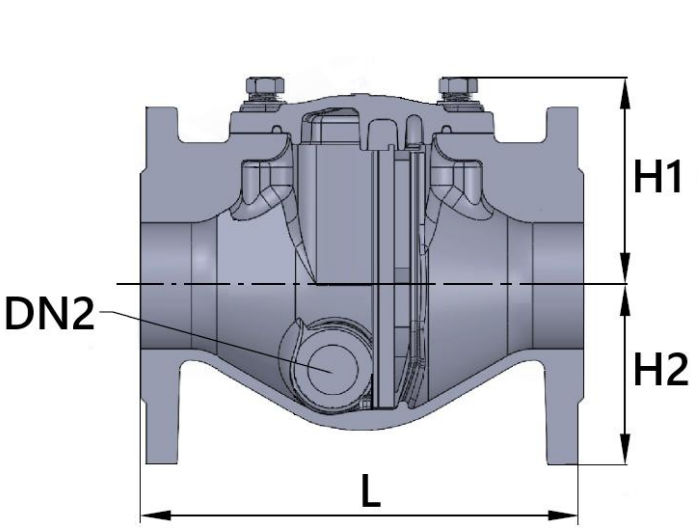

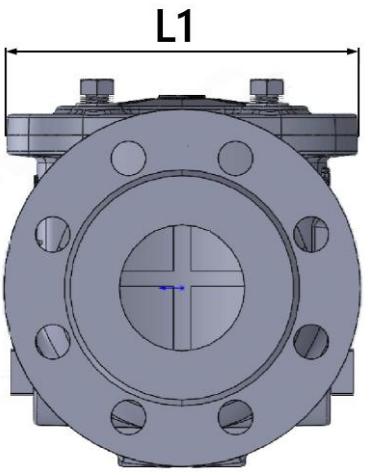

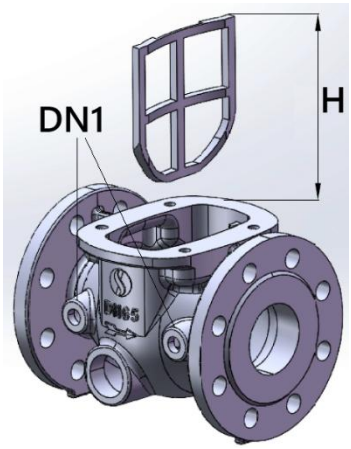


DN	40	50	60-65	80	100	125	150	200	250	300
L	230			300		400		500	580	610
L1	182			219		284		390	413	474
H	147			173		237		330	363	443
H1	97.5		110	114.5		149.5	132	202.5	232	284.5
H2	75.5	82.5	93	100.5	110.5	125.5	143	170.5	203	230.5
DN1	3/8"									
DN2	1"1/4									
Maille	1,6			1,9						
Poids (en Kg)	12,5	13,2	13,8	20	21	30,5	33,2	56,3	90	109
Ref.	225040	225050	225065	225080	225100	225125	225150	225200-225201	225250-225251	225300-225301

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

DIMENSIONS BRIDES (en mm) :

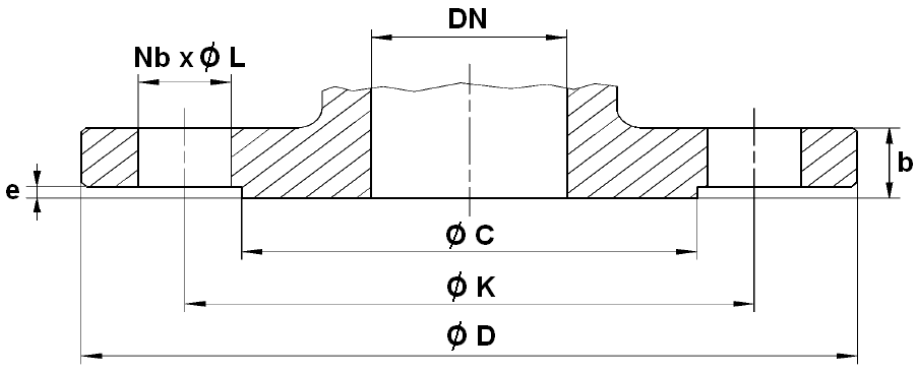

PN	PN10/16						
DN	40	50	60/65	80	100	125	150
Ø C	90		121	136	161	188	216
Ø D	165		185	200	220	250	285
Ø K	110	125	135/145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	19						
e	3						
Ref.	225040	225050	225065	225080	225100	225125	225150

PN	PN10			PN16		
DN	200	250	300	200	250	300
Ø C	271	326	378	271	326	378
Ø D	340	395	445	340	405	460
Ø K	295	350	400	295	355	410
Nb x Ø L	8 x 22	12 x 22	12 x 22	12 x 22	12 x 26	12 x 26
b	20	22	24.5	20	22	24.5
e	3	3	4	3	3	4
Ref.	225200	225250	225300	225201	225251	225301

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE BOITE A BOUE FONTE A BRIDES PN10/16

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598-2023
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-2 PN10/16
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 26 ACC LY 402**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.