

FIG.406

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY zBAC

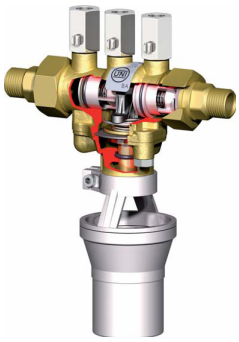

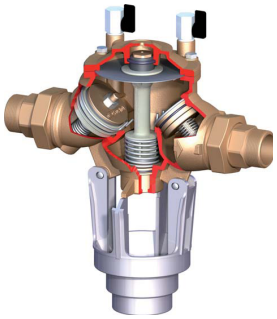

Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
H Mosiądz	**B** 10 bar	DN **15**	65°C
E Brąz	**B** 10 bar	DN **20-50**	65°C

CECHY

- izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia i możliwością nadzoru
- zwarta zabudowa
- uszczelnienie silikonowe
- redukuje ciśnienie i zapobiega zanieczyszczeniom w systemach
- łatwy w instalacji i użytkowaniu

ZASTOSOWANIE

media



WODA PITNA

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.406

MATERIAŁY, WYMIARY

DN 15-20 DN 20-50

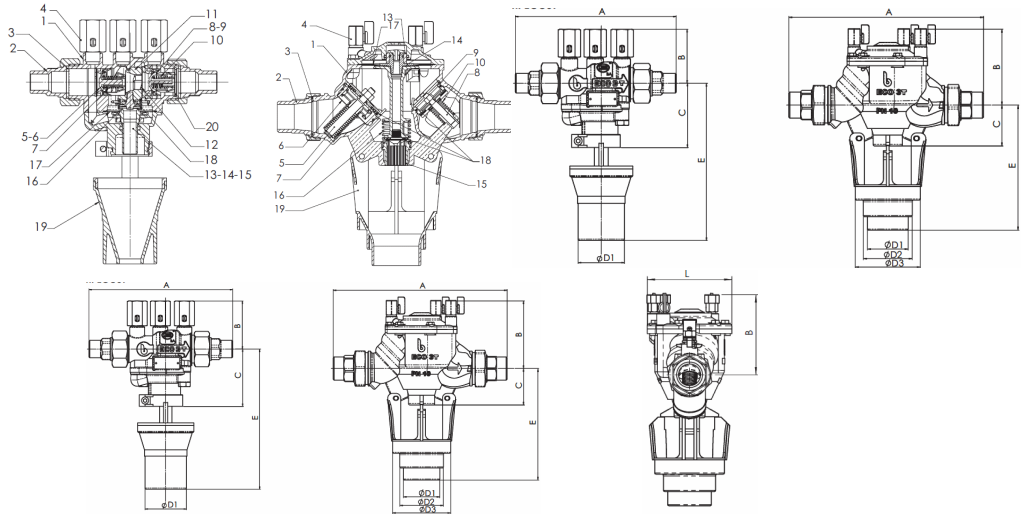

	Materiał kadłuba	H	E
	Wykonanie	**39 – DN 15-20**	**34 – DN 20-65**
1	Kadłub	DZR mosiądz	G-CuSn5Zn5Pb5
2	Przyłącze	DZR mosiądz	
3	Uszczelka	Bezazbestowa	
4	Zaworki ¼" F	DZR mosiądz	
5	Zaworek zwrotny na wlocie	POM (Polyoxymethylene)	DRL brass
6	Gniazdo zaworu zwrotnego wlotowego	POM (Polyoxymethylene)	DRL brass
7	Sprężyna zaworu zwrotnego wlotowego	AISI 302	
8	Zaworek zwrotny na wylocie	POM (Polyoxymethylene)	DRL brass
9	Gniazdo zaworu zwrotnego wylotowego	POM (Polyoxymethylene)	G-CuSn5Zn5Pb5
10	Sprężyna zaworu zwrotnego wylotowego	AISI 302	
11	Tuleja	Noryl (PPO)	
12	Element sprężysty	AISI 302	
13	Kompensator	DRL mosiądz	PTFE
14	Zawór odciążający	DRL mosiądz	Noryl (PPO)
15	Prowadzenie zaworu odciążającego	DZR mosiądz	
16	Sprężyna zaworu odciążającego	AISI 302	
17	Membrana	Neoprene+Nylon	
18	Uszczelka	Guma silikonowa	
19	Lejek upustowy	Polipropylen	
20	Pierścień UNI 743725	Stal nierdzewna	
Max. temperatura		**65°C**	

DN		**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
A (mm)		174	258	258	357	357	429
B (mm)		58	107	107	140	140	159
C (mm)		69	55	55	75	75	88
D 1/2/3 (mm)		50	63		75/90/120		
E (mm)		169	186	186	230	230	243
K_{vs} (m^3/h)		1,05	6,9	9,7	21,6	21,6	27,9
Ciężar (kg)		1,45	4	4	9	9	13
S (mm)	UNIT	355	468	502	642	673	810
B (mm)		58	107	107	140	140	159
E (mm)		169	186	186	230	230	243
G (mm)		51	60	72	77	87	103
L (mm)		68	106	106	146	146	181
V (mm)		103	123	123	153	153	185
Ciężar (kg)		2,35	5,2	5,9	11,8	12,8	19,8

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.406

DIAGRAM STRAT CIŚNIENIA

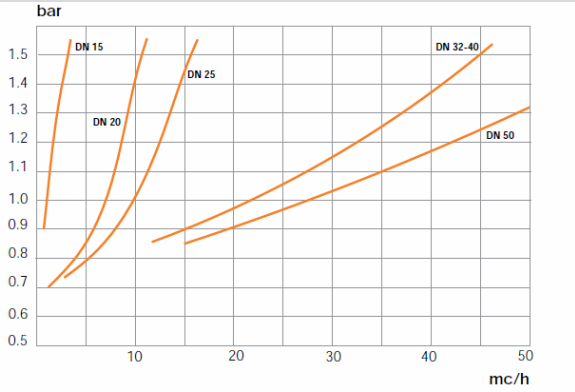

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
406	H Mosiądz CuZn36Pb2As	15 mm	B 10 bar	39 grzybki kompozytowe (POM Poliksylometylen)
	E Brąz G-CuSn5Zn5Pb5	20-50 mm	B 10 bar	34 grzybki z pierścieniem silikonowym

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
406	H Mosiądz CuZn36Pb2As	15 mm	B 10 bar	39 grzybki kompozytowe (POM Poliksylometylen)

Przykład zamówienia wg indeksu **406 H 015 B 39**

Zawór antyskażeniowy, przyłącze gwintowane, kształt prosty	406
Mosiądz CuZn36Pb2As	H
Średnica nominalna (mm)	015
Ciśnienie nominalne PN 10	B
Grzybki kompozytowe (POM Poliksylometylen)	39

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl