FIG.272

ZAWÓR PŁYWAKOWY zFLO



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	**B** 10 bar	DN **25-200**	90°C

CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)
- bezpieczny ekologicznie
- nie wymaga konserwacji
- kołnierze owiercone wg EN 1092-2
- długość zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE

media



WODA PRZEMYSŁOWA



CZYNNIKI NEUTRALNE

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


FIG.272

MATERIAŁY, WYMIARY

DN 25-80

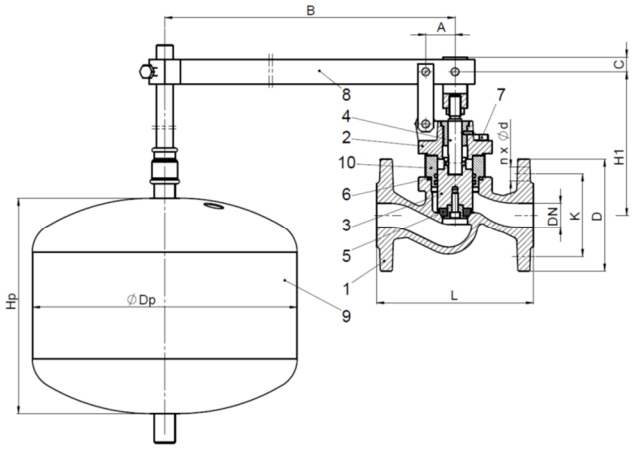

DN 100-200

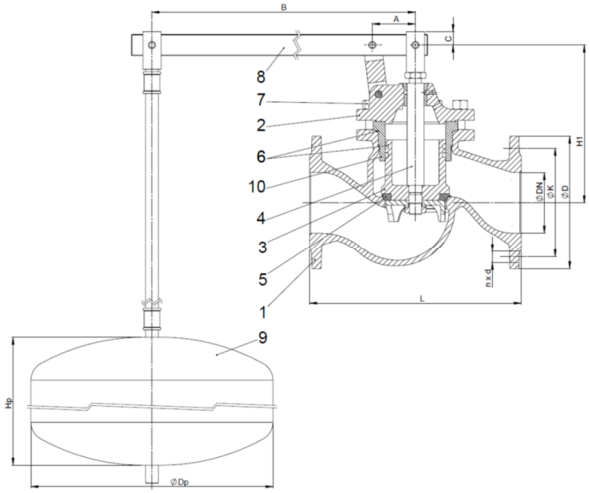

	Materiał kadłuba	A
	Wykonanie	**16**
1	Kadłub	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
2	Pokrywa	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
3	Grzyb	X20Cr13 1.4021
4	Trzpień	X20Cr13 1.4021
5	Uszczelka grzyba	EPDM
6	Pierścienie uszczelniające	EPDM
7	Śruba z łbem 6 kt	5.6 – A3A
8	Zespół dźwigni	S235JR cynk
9	Zespół pływaka	S235JR epoksydowany
10	Tulejka grzyba	CuZn39Pb2 (CuSn11P-C dla DN ≥ 100)
Max. temperatura		**90°C**

DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
L (mm)	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
A (mm)	30	30	35	35	45	55	71	87	102	138
B (mm)	700	700	700	700	700	800	975	1190	1305	1590
C (mm)	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25
H1 (mm)	146	155	166	175	221	249	260	320	385	420
Hp (mm)	220	220	200	200	250	250	300	300	300	400
Dp (mm)	270	270	350	350	400	400	400	500	500	500
K_{vs} (m^3/h)	13	18,3	29,2	39,8	72,8	99,3	158,3	243,1	327,6	579,9
Ciężar (kg)	9,5	10,7	17,0	20,0	26,0	32,5	47,0	69,0	98,0	149,0

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.272

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 90°C
EN-GJL-250	10	bar	10

WYMIARY KOŁNIERZY ZGODNE Z PN-EN 1092-2

DN		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN10	D (mm)	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	K (mm)	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	n x d (mm)	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	8x23

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


FIG.272

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
272	A Żeliwo szare EN-GJL-250	25-200 mm	B 10 bar	16 trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM
				16-D trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM; malowane farbą epoksydową

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
272	A Żeliwo szare EN-GJL-250	15-200 mm	B 10 bar	16 trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM

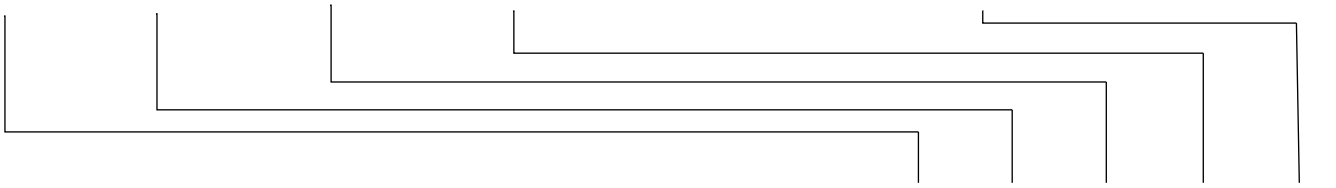

Przykład zamówienia wg indeksu **272 A 050 B 16**

Zawór pływakowy; przyłącze kołnierzowe; kształt prosty	272
Żeliwo szare EN-GJL-250	A
Średnica nominalna (mm)	050
Ciśnienie nominalne PN 10	B
Trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM	16

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl