
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY zBAC

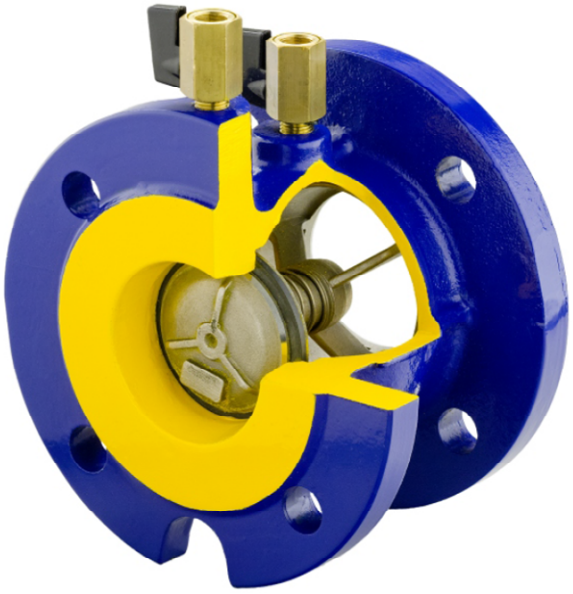

Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	**C** 16 bar **B** 10 bar	DN **50-200** DN **200-300**	80°C

CECHY

- praca w dowolnym położeniu
- małe straty ciśnienia
- nie wymaga konserwacji
- zapobiega zanieczyszczeniom w systemach
- łatwy w instalacji i użytkowaniu

ZASTOSOWANIE

media



Woda pitna


Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

MATERIAŁY, WYMIARY

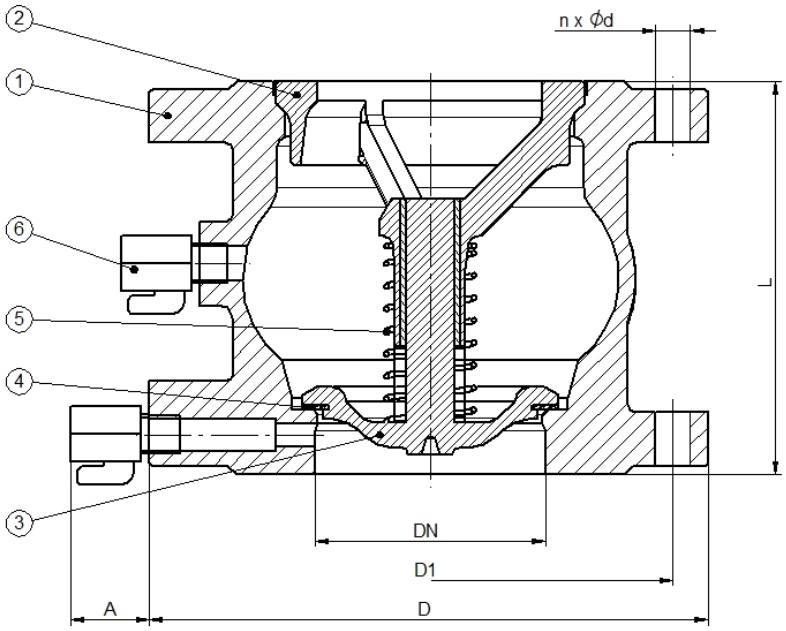

	Materiał kadłuba	A
	Wykonanie	**53**
1	Kadłub	EN- GJL- 250 5.1301 (ex. JL 1040)
2	Prowadnica	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex.JS 1030)
3	Zespół zamykający	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex. JS 1030)
4	Uszczelka	EPDM
5	Sprężyna	AISI 302
6	Zawór kulowy	mosiądz
Max. temperatura		**80°C**

DN		**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
L (mm)		100	120	140	170	200	230	300	370	410
D (mm)		165	185	200	220	250	285	340	405	460
EN1092-2-PN10	**D1 (mm)**	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	n x Ød (mm)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-23
EN1092-2-PN16	**D1 (mm)**	125	145	160	180	210	240	295	-	-
	n x Ød (mm)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	-	-
A (mm)		40	40	40	40	40	40	40	40	40
K_{vs} (m^3/h)		99	145	258	360	516	620	985	1620	2365
Ciężar (kg)		5,7	8,7	10,8	13,5	21	30	49	74	174

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych **Wydanie 01/2026**


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 80°C
EN-GJL-250	16	bar	16
	10	bar	10

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

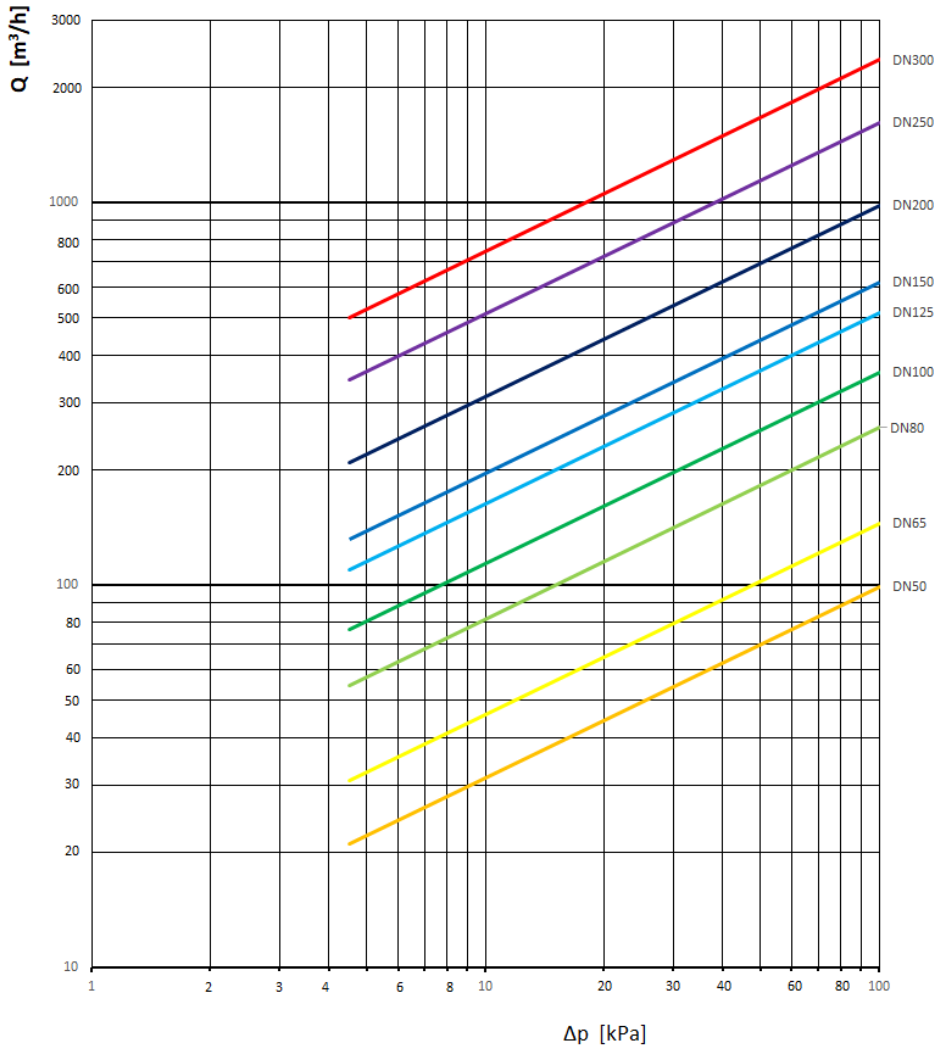

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia


E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
408	A Żeliwo szare EN-GJL-250	**50-200** mm	**C** 16 bar	**53** zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany, z zaworkami pomiarowymi
		200-300 mm	**B** 10 bar	**53** zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany, z zaworkami pomiarowymi

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
408	A Żeliwo szare EN-GJL-250	**200-300** mm	**B** 10 bar	**53** zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany, z zaworkami pomiarowymi

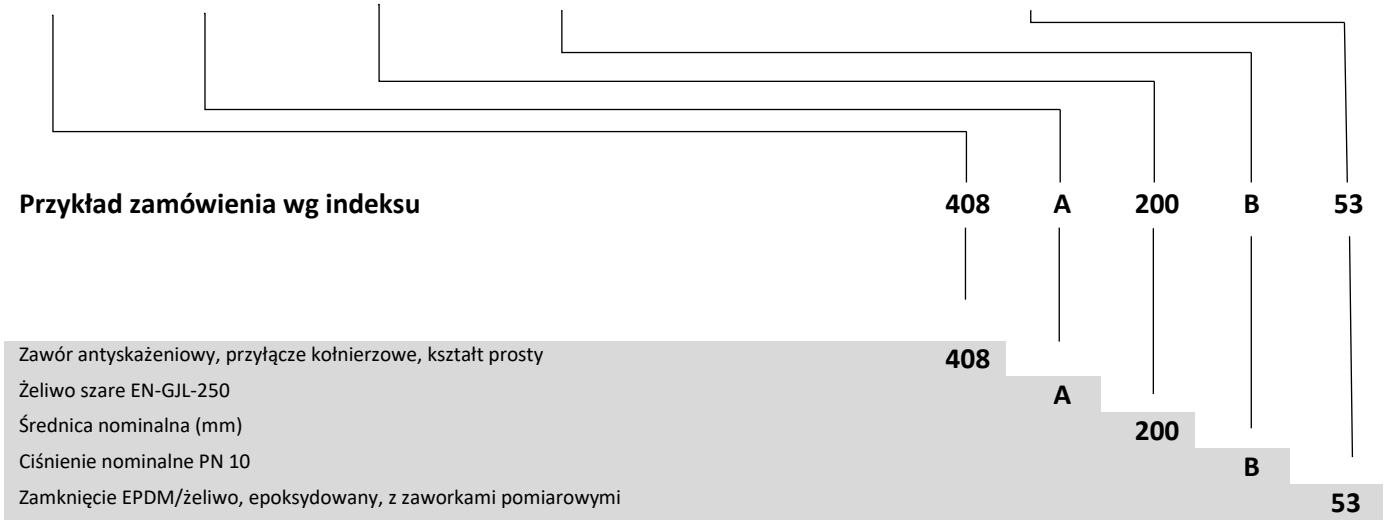

Przykład zamówienia wg indeksu **408 A 200 B 53**

Zawór antyskażeniowy, przyłącze kołnierzowe, kształt prosty	**408**
Żeliwo szare EN-GJL-250	**A**
Średnica nominalna (mm)	**200**
Ciśnienie nominalne PN 10	**B**
Zamknięcie EPDM/żeliwo, epoksydowany, z zaworkami pomiarowymi	**53**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl