ZAWÓR ZWROTNY zCHE



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	**C** 16 bar **B** 10 bar	DN **40-250** DN **300-600***	100°C**

* na zapytanie klienta
** maksymalna chwilowa temperatura pracy 110°C

CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN≥65

CECHY

- zwarta zabudowa, redukuje długość instalacji
- bezpieczny ekologicznie
- nie wymaga konserwacji
- praca w każdej pozycji

ZASTOSOWANIE

branże



PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

CIEPŁOWNICTWO

media



GLIKOL



WODA PRZEMYSŁOWA



CZYNNIKI NEUTRALNE


Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych


Wydanie 01/2026

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

MATERIAŁY, WYMIARY

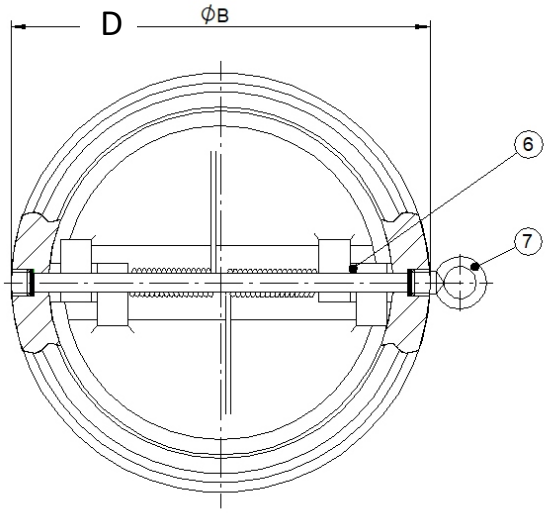

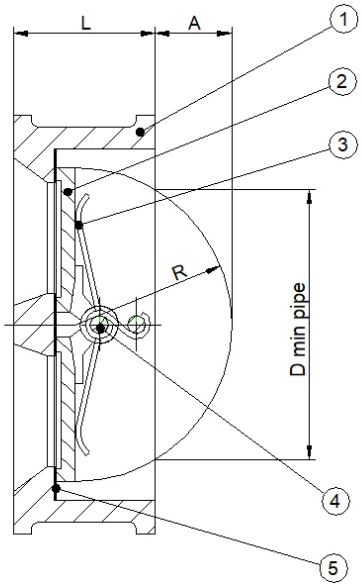

	Materiał kadłuba	A
	Wykonanie	**54**
1	kadłub	EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)
2	płytka	X5CrNi18-10 1.4301
3	sprężyna zamykająca	X5CrNi18-10 1.4301
4	sworzeń	X5CrNi18-10 1.4301
5	uszczelnienie	EPDM
6	podkładka	Teflon
7	zawiesie dla DN125 - 600	S235JR
Max. temperatura		**100°C**

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D min pipe (mm)	36	42	60	66	86	115	143	197	231	281	330	378	416	464	567
L (mm)	43	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140	152	152	178
A (mm)	6,8	8,6	15,2	14,3	22,3	33,7	45,4	69,6	74,5,	102,7	124,7	142,7	156,8	179,7	217,4
D (mm)	91	107	127	142	162	192	218	273	328	378	437	489	539	594	695
R (mm)	25,8	27	35	42	50	64	77	102,5	125	146	170	195	215	238	292
K_{vs} (m^3/h)	34	34	54	95	200	320	467	990	1584	2783	3689	6076	7825	11563	19919
Ciężar (kg)	1,2	1,5	2,3	3,6	4,35	6,0	8,6	15,2	24	35,2	58	71	101	125	170


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 100°C
EN-GJL-250	16	bar	16
	10	bar	10

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

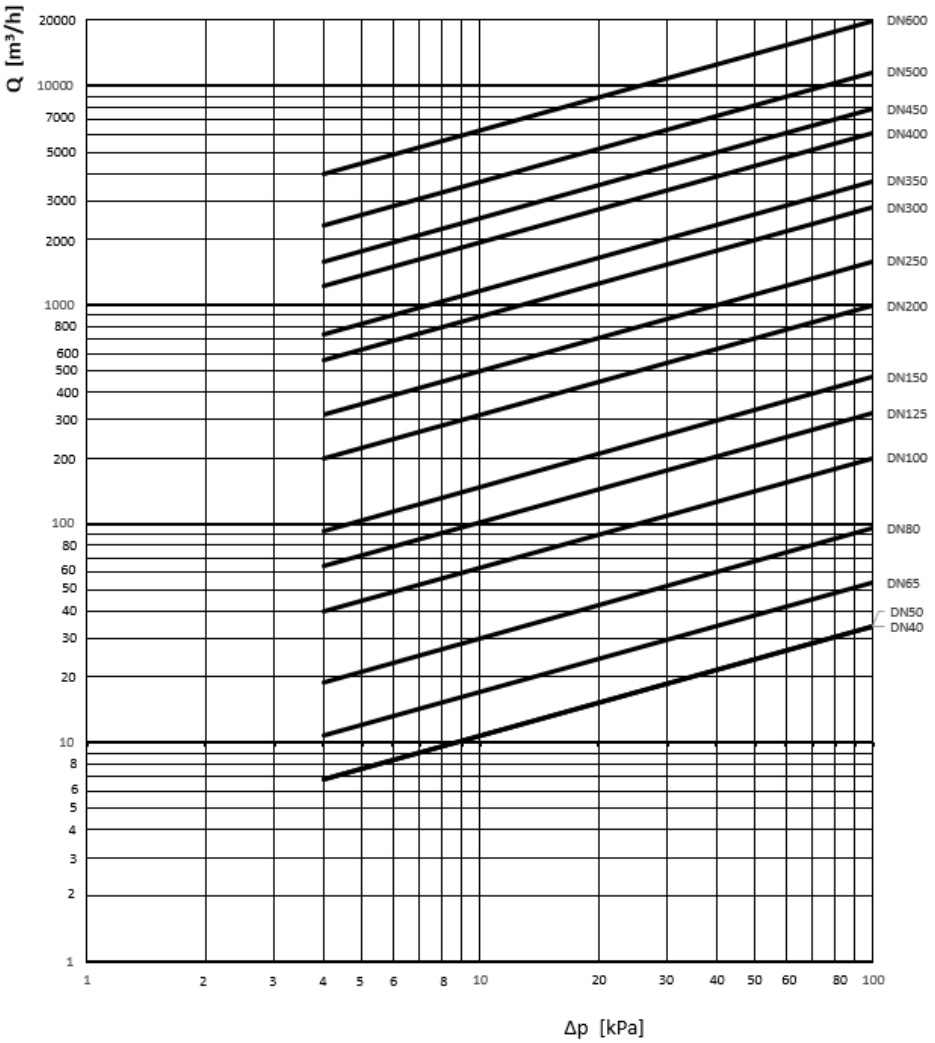

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.407

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
407	A Żeliwo szare EN-GJL-250	40-250 mm	C 16 bar	54 zamknięcie EPDM/stal nierdzewna, epoksydowany, płytka stal nierdzewna
		300-600 mm	B 10 bar	54 zamknięcie EPDM/stal nierdzewna, epoksydowany, płytka stal nierdzewna

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
407	A Żeliwo szare EN-GJL-250	300-600 mm	B 10 bar	54 zamknięcie EPDM/stal nierdzewna, epoksydowany, płytka stal nierdzewna

Przykład zamówienia wg indeksu 407 A 300 B 54

Zawór zwrotny, przyłącze międzykołnierzowe, kształt prosty	407
Żeliwo szare EN-GJL-250	A
Średnica nominalna (mm)	300
Ciśnienie nominalne PN 10	B
Zamknięcie EPDM/stal nierdzewna, epoksydowany, płytka stal nierdzewna	54

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl